

ネットワーク時刻補正装置 **NTP-120D**

タイムコードの時刻データでパソコンの時刻補正

インターネット接続ができないクローズドなネットワークを構築する際のパソコン等の時刻補正にご使用いただけます。

時刻ソースには、タイムコードの他、SEIKO シリアル BCD、秒パルスから選択できます。


特長

- ・ LTC タイムコードを入力することでパソコンの時刻補正ができます。
- ・ LTC タイムコードの他、SEIKO シリアル BCD、秒パルスによる時刻データ入力ができます。
- ・ 電源を 2 重化することで、信頼性を確保しています。
- ・ EIA ラックマウントが可能です。

主な仕様

TC IN	BNC × 1 SMPTE 規格準拠 LTC フォーマット 1.0V (p-p) 1k Ω
SERIAL (SEIKO PROTOCOL) D-sub 9pin オス × 1 (ロックネジ インチタイプ)	
1SEC IN	BNC × 1 フォトカプラ受け 5V プルアップ付
1SEC OUT	BNC × 1 オープンコレクタ出力 (74LS06 相当)
LAN	RJ-45 Ethernet × 1 100BASE-TX/10BASE-T
MAINTENANCE	D-sub 9pin オス × 1 (ロックネジ インチタイプ)
ALARM	D-sub 9pin メス × 1 (ロックネジ インチタイプ) (電源アラーム)
電源	AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz
使用温度	0°C から 40°C
使用湿度	30 % から 90 % (結露なきこと)
外形寸法	430 (W) × 44 (H) × 300 (D) (mm)
質量	約 4.2 kg
付属品	AC コード、取扱説明書

外観

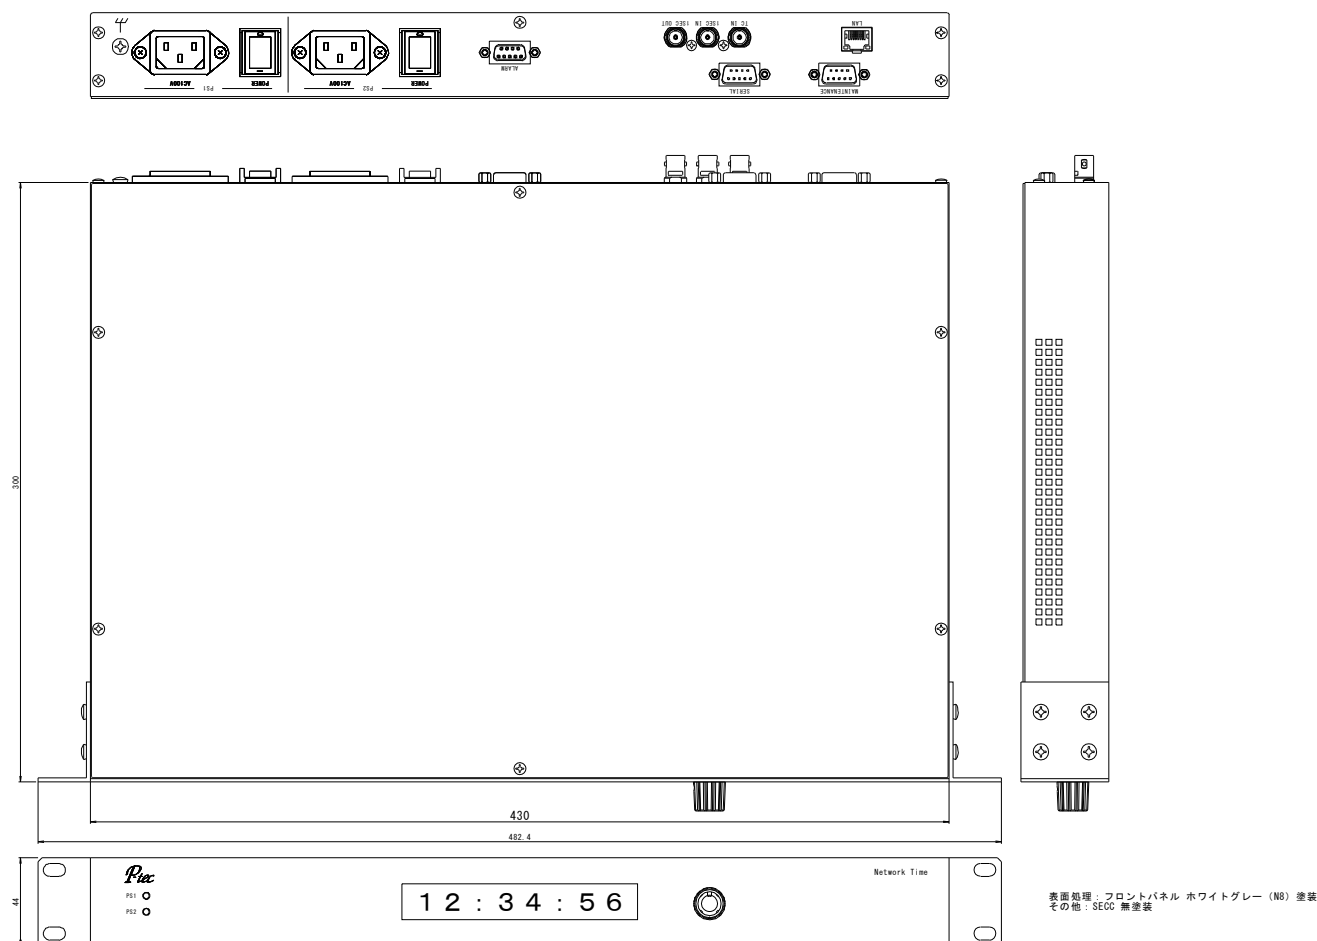

株式会社ピーテック

〒286-0045

千葉県成田市並木町 161-110

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail: info@p-tc.com http : //www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。